



力揚機電工程股份有限公司

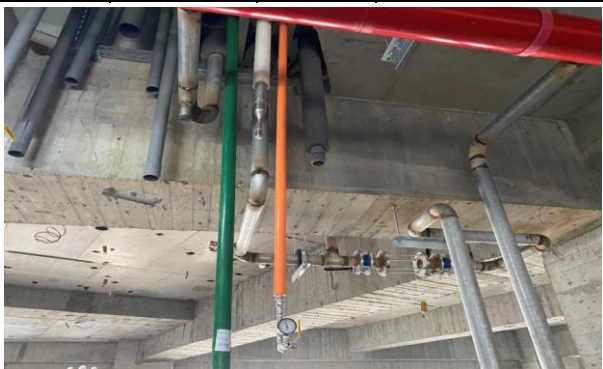
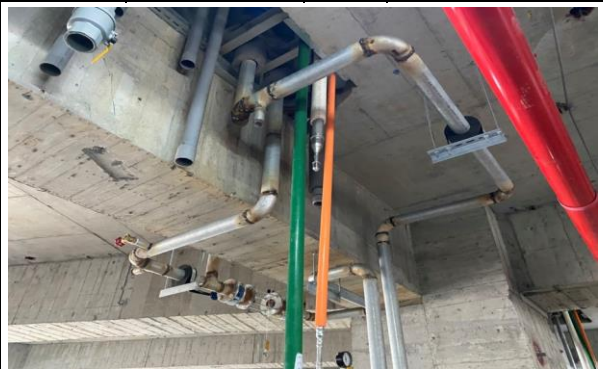
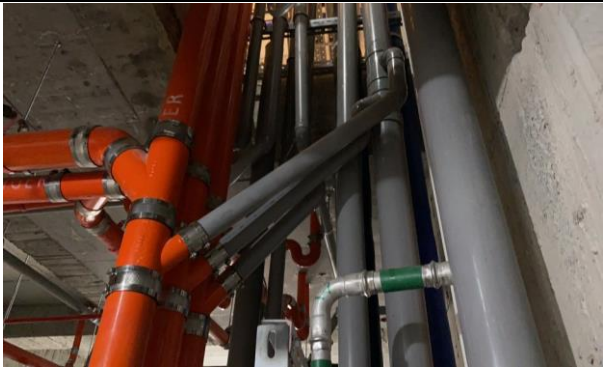
施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

110年5月31日

星期一

位置：	R1F	說明：	空調基座放樣	位置：	B3F	說明：	斷管修補
							
位置：	4F	說明：	空調水配置	位置：	4F	說明：	空調水配置
							
位置：	1F	說明：	外構燈配置	位置：	1F	說明：	外構燈配置
							
位置：	5F	說明：	透氣管配置	位置：	B3F	說明：	消防火警配管
							



力揚機電工程股份有限公司

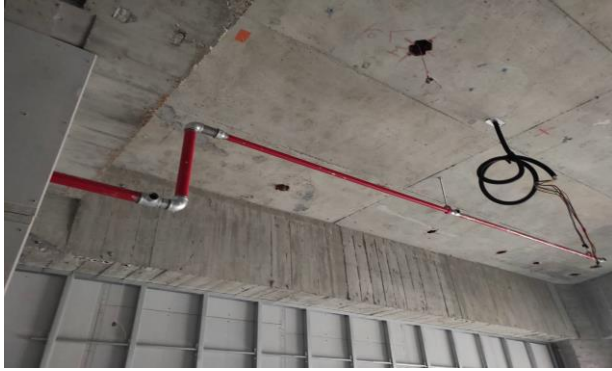
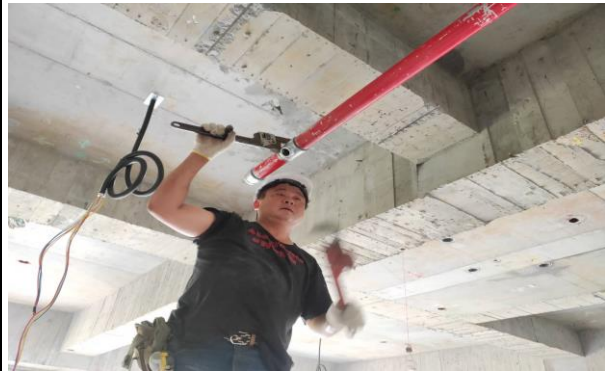
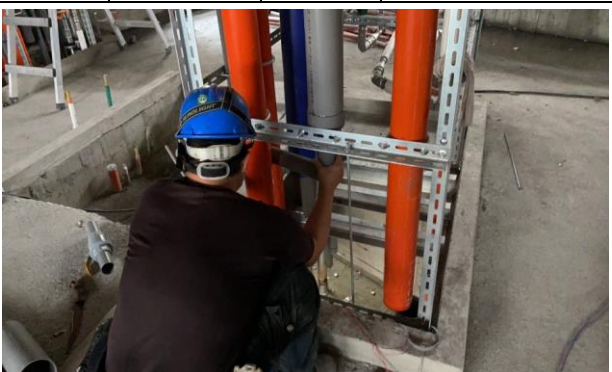
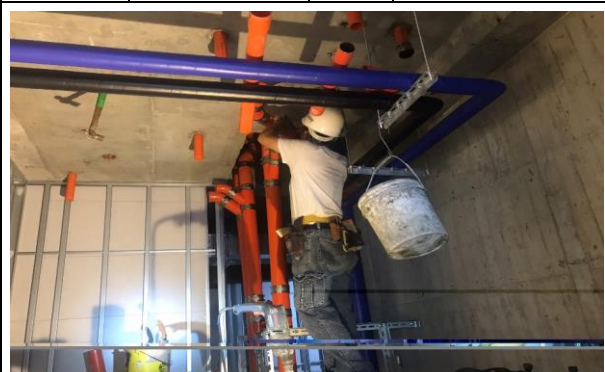
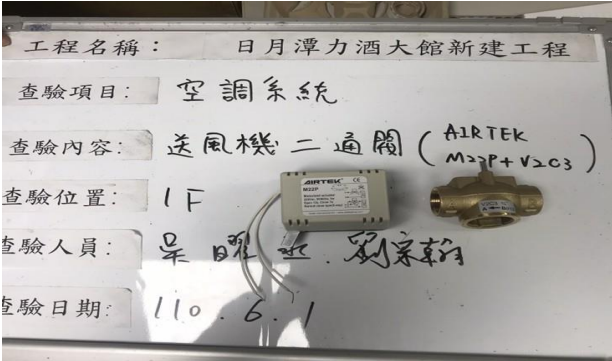
施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

110年6月1日

星期二

位置：9F/客房	說明：消防撒水系統配管	位置：9F/客房	說明：消防撒水系統配管
			
位置：6F/客房	說明：排水吊管配置	位置：6F/管道	說明：排水吊管配置
			
位置：6F/管道	說明：排水立管配置	位置：6F/客房	說明：排水配管
			
位置：501客房	說明：二通閥進場	位置：2F	說明：空調另料進場
			



力揚機電工程股份有限公司

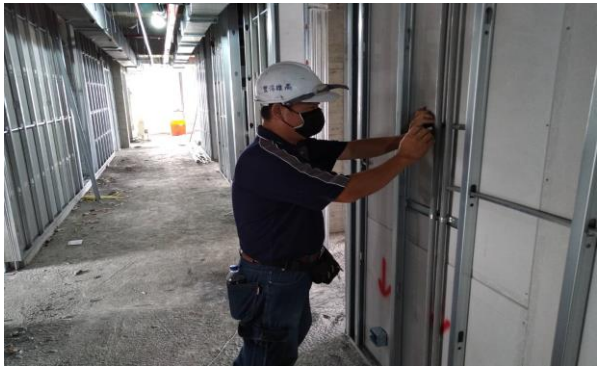
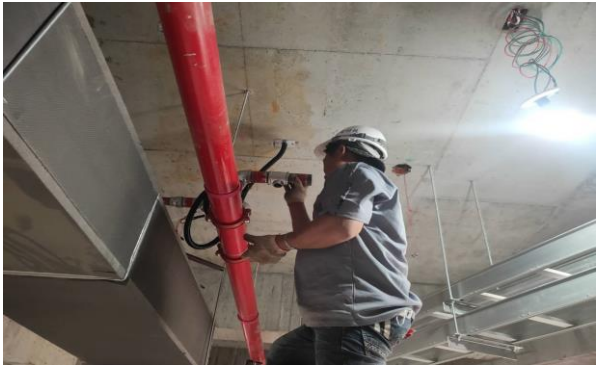
施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

110年6月2日

星期三

位置：	6F/客房	說明：	給水系統配管	位置：	6F/客房	說明：	排水系統配管
							
位置：	5F	說明：	電力引進管配置	位置：	6F	說明：	走廊壁燈配管
							
位置：	10F	說明：	撤水管配置	位置：	10F	說明：	撤水管配置
							
位置：	5F	說明：	空調水配管	位置：	6F	說明：	排水管測試
							



力揚機電工程股份有限公司

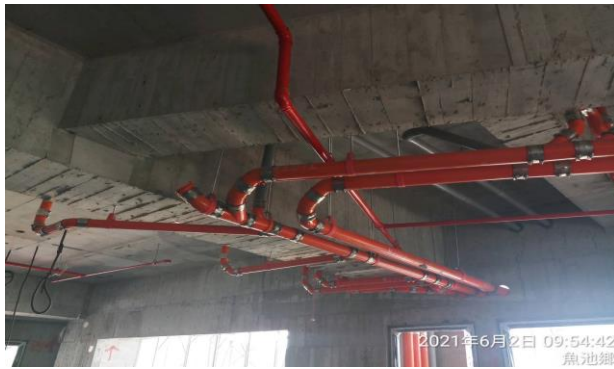
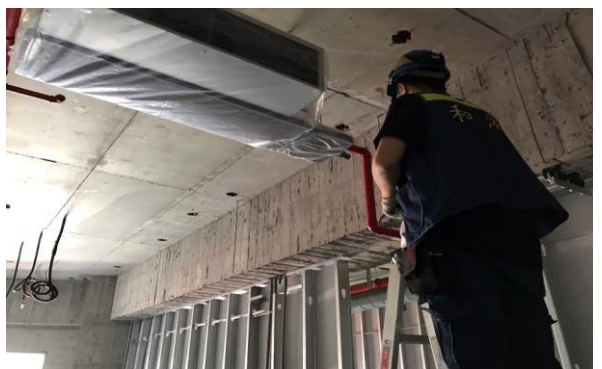
施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

110年6月3日

星期四

位置：	10F/客房	說明：	撇水配管	位置：	7F	說明：	公區照明配線
							
位置：	5F/客房	說明：	弱電管路水線配置	位置：	5F/客房	說明：	弱電管路水線配置
							
位置：	6F/客房	說明：	排水系統配管	位置：	6F/客房	說明：	送風機配管
 2021年6月2日 09:54:42 魚池鄉							
位置：	B3F/停車場	說明：	泡沫管料進場	位置：	B2F/停車場	說明：	空調水系統配管
 2021年6月3日 16:04:32				 2021年6月3日 16:10:15 魚池鄉			



力揚機電工程股份有限公司

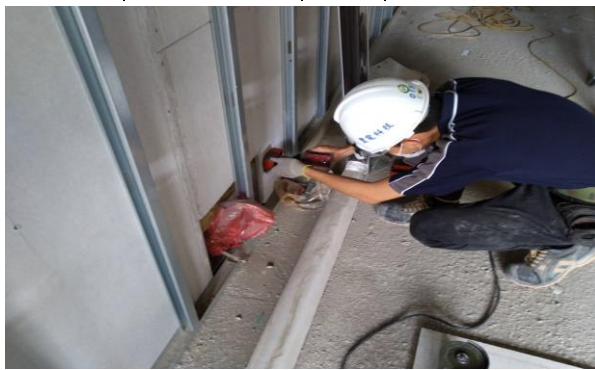
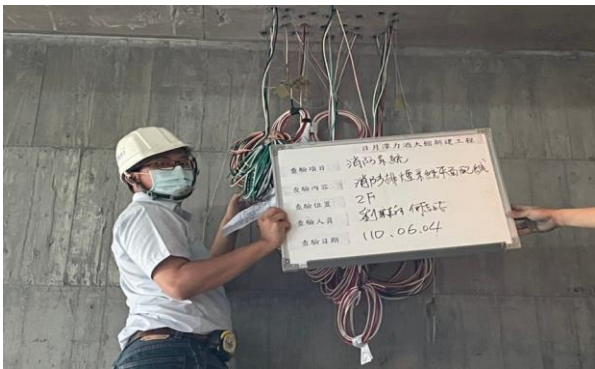
施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

110年6月4日

星期五

位置：	6F/客房	說明：	空調水平面管保溫	位置：	6F/管道	說明：	空調水立管保溫
							
位置：	8F/走廊	說明：	撇水管配置	位置：	7F/客房	說明：	插座、弱電隔間配管
							
位置：	9F/客房	說明：	E燈照明配線延伸	位置：	2F/PBL接線箱	說明：	火警、廣播線路查驗
							
位置：	1F	說明：	空調水吊部架設	位置：	5F	說明：	基礎座製作
							