



力揚機電工程股份有限公司

施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

110年7月12日

星期一

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| 位置：7F | 說明：排水吊管配管 | 位置：7F | 說明：排水吊管配管 |
|  | |  | |
| 位置：9F | 說明：送風機配管 | 位置：9F | 說明：送風機配管 |
|  | |  | |
| 位置：11F | 說明：輕隔間配管 | 位置：11F | 說明：輕隔間配管 |
|  | |  | |
| 位置：12F | 說明：消防撒水配管 | 位置：12F | 說明：消防撒水配管 |
|  | |  | |



力揚機電工程股份有限公司

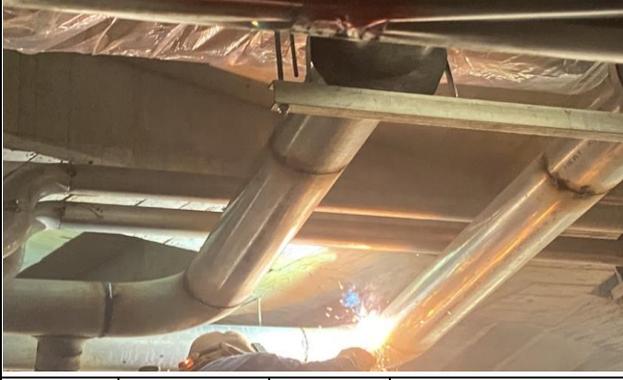
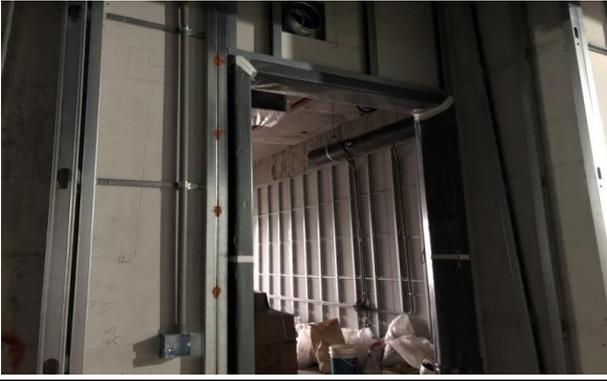
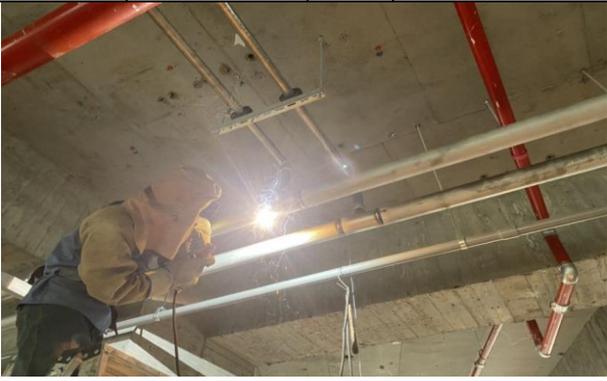
施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

110年7月13日

星期二

| | | | |
|---|-----------|--|------------|
| 位置：3F | 說明：空調水配管 | 位置：7F | 說明：給水配管 |
|  | |  | |
| 位置：7F | 說明：排水吊管配管 | 位置：7F | 說明：輕隔間走道配管 |
|  | |  | |
| 位置：9F | 說明：送風機配管 | 位置：12F | 說明：空調水配管 |
|  | |  | |
| 位置：12F | 說明：消防撒水配管 | 位置：12F | 說明：消防撒水配管 |
|  | |  | |



力揚機電工程股份有限公司

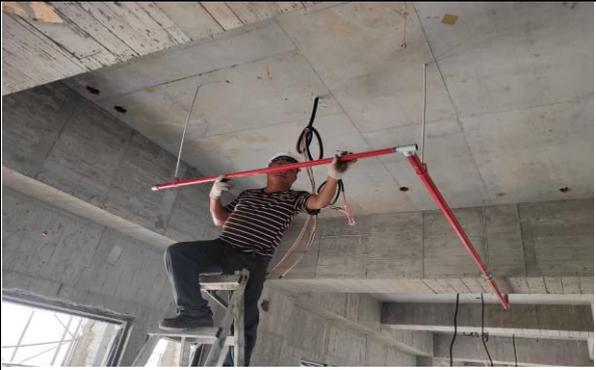
施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

110年7月14日

星期三

| | | | |
|---|------------|--|------------|
| 位置： B2F | 說明： 設備接地穿線 | 位置： B2F | 說明： 設備接地穿線 |
|  | |  | |
| 位置： 3F | 說明： 空調水配管 | 位置： 3F | 說明： 空調水配管 |
|  | |  | |
| 位置： 5F | 說明： 房控箱定位 | 位置： 7F | 說明： 排水吊管配管 |
|  | |  | |
| 位置： 12F | 說明： 消防撒水配管 | 位置： 12F | 說明： 消防撒水配管 |
|  | |  | |



力揚機電工程股份有限公司

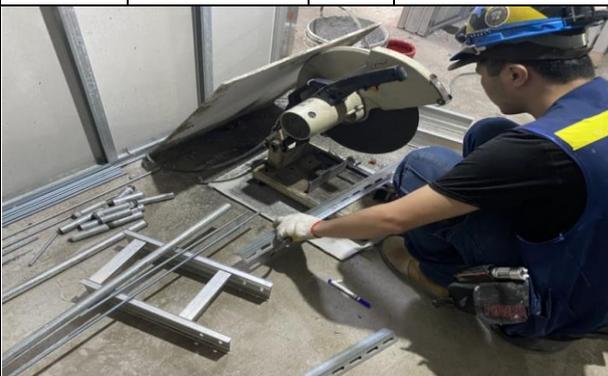
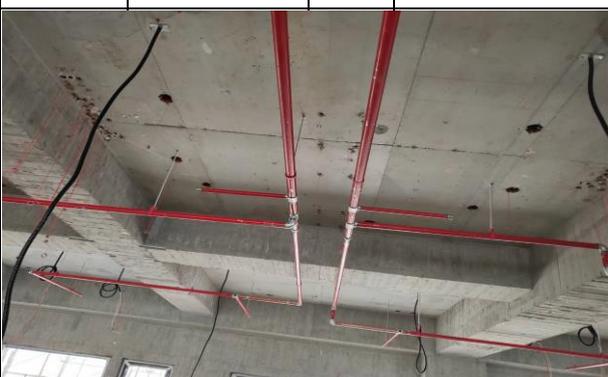
施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

110年7月15日

星期四

| | | | |
|---|------------|--|------------|
| 位置：3F | 說明：空調水配管 | 位置：3F | 說明：空調水配管 |
|  | |  | |
| 位置：7F | 說明：排水吊管配管 | 位置：9F | 說明：管道間角鐵施作 |
|  | |  | |
| 位置：9F | 說明：管道間角鐵施作 | 位置：9F | 說明：送風機配管 |
|  | |  | |
| 位置：12F | 說明：消防撒水配管 | 位置：12F | 說明：消防撒水配管 |
|  | |  | |



力揚機電工程股份有限公司

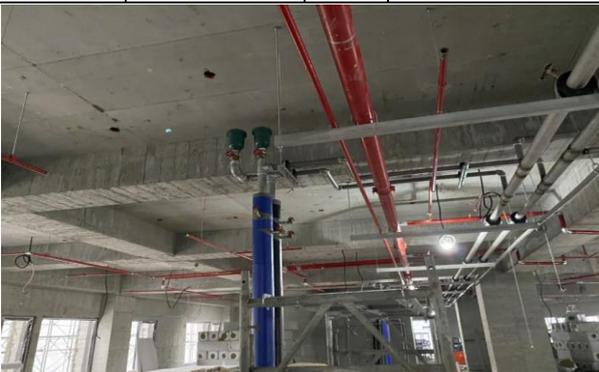
施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

110年7月16日

星期五

| | | | | | | | |
|---|-----|-----|---------|--|-----|-----|--------|
| 位置： | B2F | 說明： | 空調水系統配管 | 位置： | 7F | 說明： | 排水吊管配管 |
|  | | | |  | | | |
| 位置： | 9F | 說明： | 管道間角鐵施作 | 位置： | 10F | 說明： | 送風機配管 |
|  | | | |  | | | |
| 位置： | 10F | 說明： | 送風機配管 | 位置： | 12F | 說明： | 消防撒水配管 |
|  | | | |  | | | |
| 位置： | 12F | 說明： | 空調水配管 | 位置： | 12F | 說明： | 空調水配管 |
|  | | | |  | | | |