



# 力楊機電開發股份有限公司

## 施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

110年8月7日

星期六

位置：	B3F	說明：	消防泡沫配管	位置：	2F	說明：	消防排煙風管施作
							
位置：	4F	說明：	緊急照明穿線	位置：	8F	說明：	輕隔間牆面配管
							



# 力揚機電工程股份有限公司



## 施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

110年8月8日

星期日

位置：	8F	說明：	山景房輕隔間配管	位置：	8F	說明：	山景房輕隔間配管
							



# 力揚機電工程股份有限公司



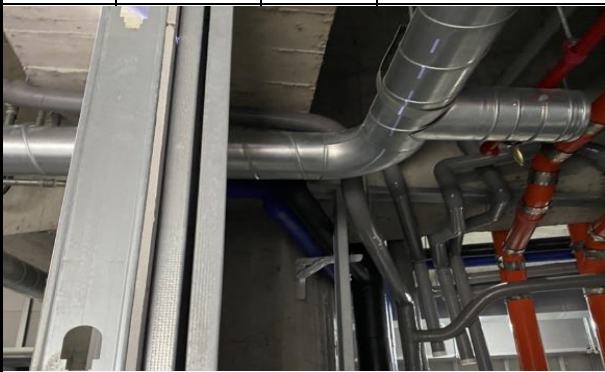



## 施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

110年8月9日

星期一

位置：	B3F	說明：	消防泡沫配管	位置：	B3F	說明：	消防撤水配管
							
位置：	7F	說明：	送風機管路保溫	位置：	8F	說明：	排水吊管配管
							
位置：	10F	說明：	輕隔間器具放樣	位置：	10F	說明：	輕隔間配管
							










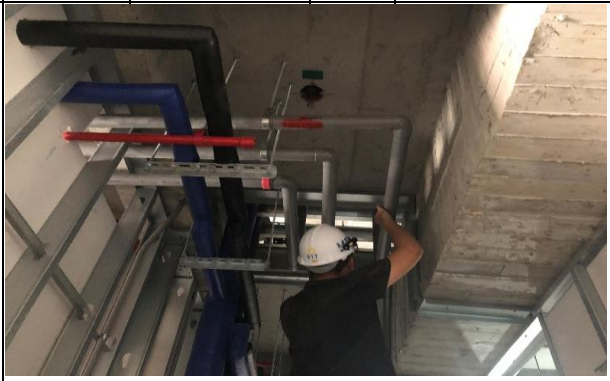
# 力揚機電工程股份有限公司 施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

110年8月10日

星期二

位置： B2F	說明： BUSWAY 支架施作	位置： B2F	說明： 冰水主機進場
			
位置： 1F	說明： 冰水主機進場	位置： 1F	說明： 冰水主機進場
			
位置： 1F	說明： 冰水主機進場	位置： 3F	說明： 套金屬軟管下拉
			
位置： 10F	說明： 輕隔間器具放樣配管	位置： 8F	說明： 排水系統配管
			



# 力揚機電工程股份有限公司

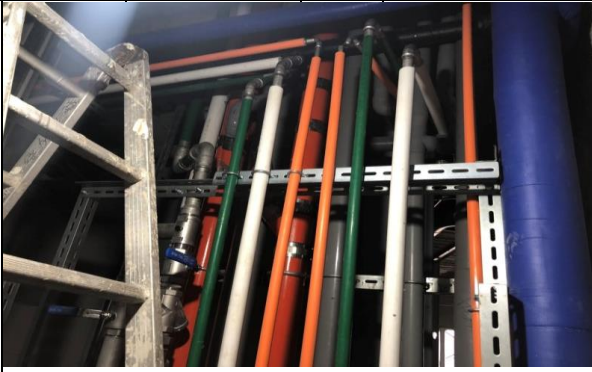

## 施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

110年8月11日

星期三

位置：B3F	說明：消防泡沫配管	位置：B1F	說明：排水管架施作
			
位置：1F	說明：送風機進場	位置：1F	說明：送風機進場
		 <p>           檢查項目：空調系統            檢查內容：送風機進場查驗            檢查位置：1F            檢查日期：110.8.11            檢查人員：楊清雲 劉輝白            左 右            400 2            600 1 5            800 3 1            1000 10 19            1200 0 4            45台         </p>	
位置：2F	說明：消防排煙風管施作	位置：5F	說明：二工給水配管
			
位置：10F	說明：輕隔間配管	位置：10F	說明：管道間支架施作
			



# 力揚機電工程股份有限公司






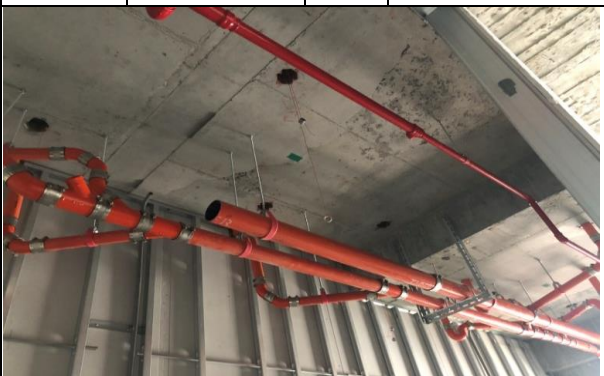
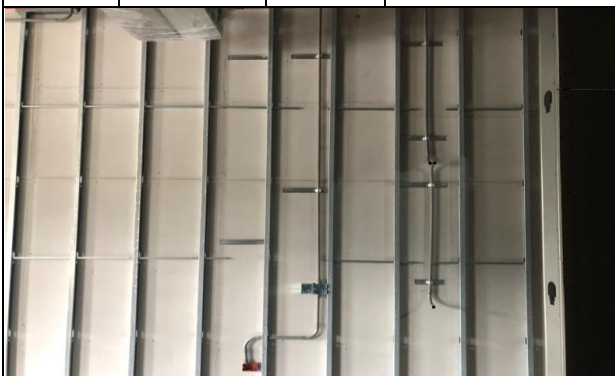

## 施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

110年8月12日

星期四

位置： B3F	說明： 管架安裝	位置： 1F	說明： 送風機配管
			
位置： 2F	說明： 消防排煙風管安裝	位置： 5F	說明： 空調排水管保溫
			
位置： 5F	說明： 空調排水管保溫	位置： 8F	說明： 排水吊管配管
			
位置： 10F	說明： 輕隔間配管	位置： 10F	說明： 管道間角鐵施作
			



# 力揚機電工程股份有限公司

## 施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

110年8月13日

星期五

位置：	1F	說明：	空調水配管	位置：	2F	說明：	消防排煙風管安裝
							
位置：	5F	說明：	給水二工配管	位置：	8F	說明：	空調冷卻水管查驗
							
位置：	9F	說明：	管道間給水配管	位置：	10F	說明：	送風機配管查驗
							