



力揚機電工程股份有限公司

施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

110年8月22日

星期日

位置： B3F	說明： 排水吊管配管	位置： B2F	說明： 給水配管
			
位置： 8F	說明： 排水吊管配管	位置： 9F	說明： 給水配管
			



力揚機電工程股份有限公司

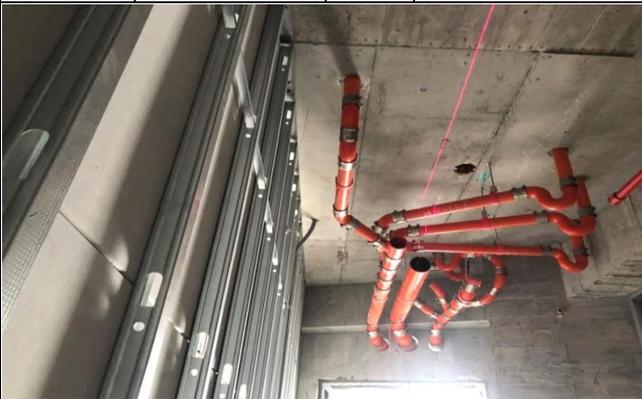
施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

110年8月23日

星期一

位置： B3F	說明： 送風機配管	位置： B3F	說明： 送風機配管
			
位置： B1F	說明： 送風機配管	位置： 2F	說明： 空調冰水管路配管
			
位置： 7F	說明： 房控箱安裝	位置： 8F	說明： 排水吊管配管
			
位置： 9F	說明： 給水配管	位置： 10F	說明： 管道間支撐架施作
			



力揚機電工程股份有限公司

施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

110年8月24日

星期二

位置：	B3F	說明：	消防管架施作	位置：	B2F	說明：	線槽支撐架施作
							
位置：	1F	說明：	送風機配管	位置：	7F	說明：	輕隔間配管
							
位置：	12F	說明：	空調水系統配管	位置：	12F	說明：	空調水系統配管
							



力揚機電工程股份有限公司

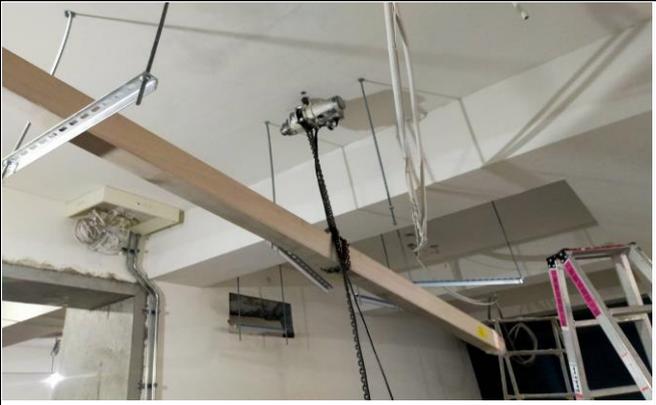
施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

110年8月25日

星期三

位置：	B3F	說明：	消防泡沫配管	位置：	B3F	說明：	線槽支撐架施作
							
位置：	B3F	說明：	排水吊管配管	位置：	B2F	說明：	空調配管
							
位置：	B2F	說明：	空調配管	位置：	B2F	說明：	匯流排水平段施作
							



力揚機電工程股份有限公司

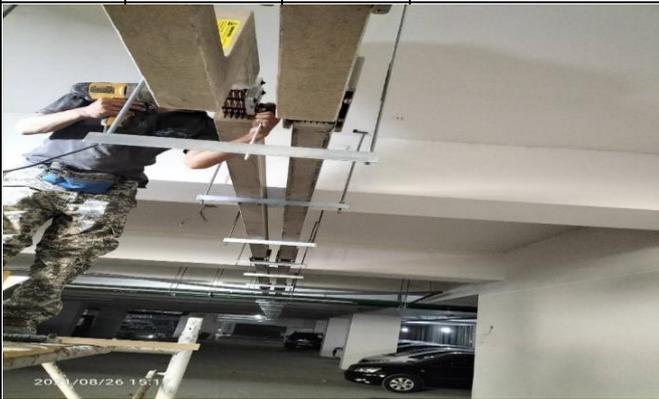
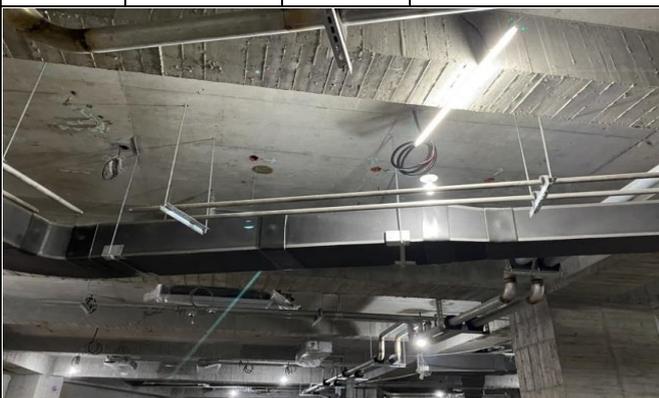
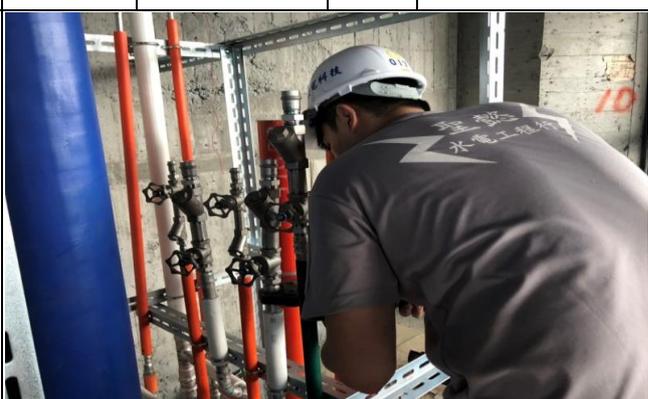
施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

110年8月26日

星期四

位置： B3F	說明： 消防泡沫配管	位置： B3F	說明： 線槽吊架施作
			
位置： B2F	說明： BUSWAY配置	位置： 1F	說明： 送風機配管
			
位置： 1F	說明： 送風機配管	位置： 2F	說明： 空調配管
			
位置： 5F	說明： 給水配管	位置： 10F	說明： 管道間給水配管
			



力揚機電工程股份有限公司 施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

110年8月27日

星期五

位置：	B2F	說明：	匯流排施作	位置：	B2F	說明：	線槽管路查測
							
位置：	5F	說明：	給水配管	位置：	8F	說明：	排水吊管配管
							
位置：	12F	說明：	空調配管	位置：	12F	說明：	空調配管
							



力揚機電工程股份有限公司

施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

110年8月28日

星期六

位置： B3F	說明： 排水吊管配管	位置： B3F	說明： 消防泡沫配管
			
位置： B2F	說明： 匯流排施作	位置： B2F	說明： 線槽支撐架施作
			
位置： 1F	說明： 給水配管	位置： 8F	說明： 排水吊管配管
			
位置： R1F	說明： 空調管墩施作	位置： R1F	說明： 空調管墩施作
			