



力揚機電工程股份有限公司

施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

110年9月6日

星期一

位置： B3F	說明： 消防泡沫配管	位置： B2F	說明： 排水吊管施作
			
位置： B1F	說明： 線槽吊支架施作	位置： 7F	說明： 插座穿線
			
位置： 7F	說明： 透氣管施作	位置： 8F	說明： 排水吊管施作
			
位置： 12F	說明： 空調配管	位置： R1F	說明： 基礎座施作
			



力楊機電開發股份有限公司

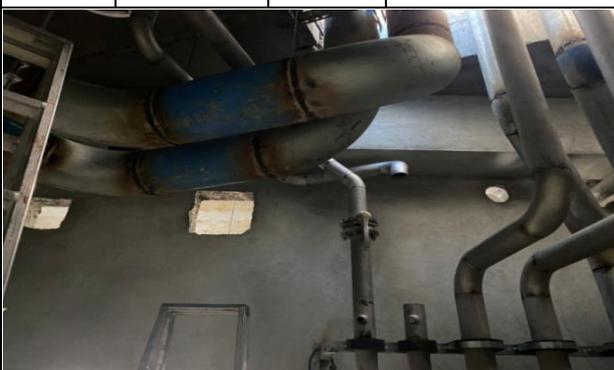
施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

110年9月7日

星期二

位置：	B3F	說明：	消防泡沫配管	位置：	B1F	說明：	線槽支撐架施作
							
位置：	6F	說明：	給水配管	位置：	7F	說明：	電力系統穿線
							
位置：	7F	說明：	透氣管配管	位置：	9F	說明：	排水立管施作
							
位置：	12F	說明：	空調水系統配管	位置：	12F	說明：	空調水系統配管
							



力揚機電工程股份有限公司

施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

110年9月8日

星期三

位置： B3F	說明： 消防泡沫配管	位置： B2F	說明： 排水配管
			
位置： B1F	說明： 電纜架施作	位置： 6F	說明： 給水配管
			
位置： 9F	說明： 排水吊管配管	位置： R1F	說明： 空調基座施作
			



力揚機電工程股份有限公司

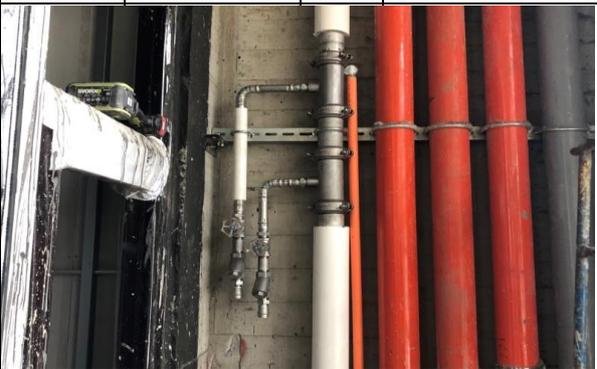
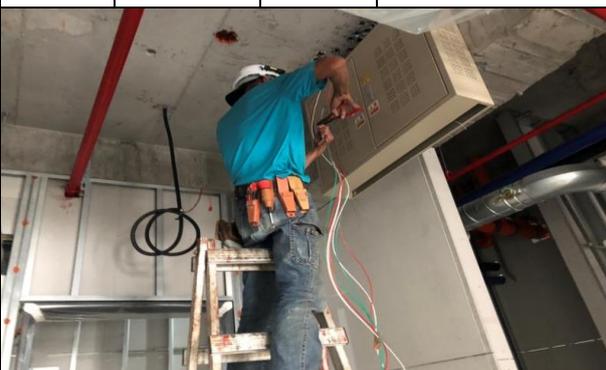
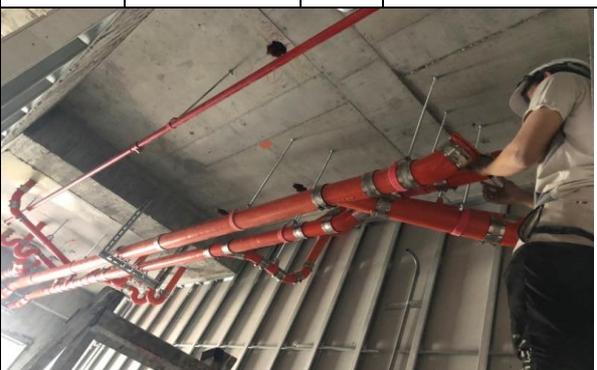
施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

110年9月9日

星期四

位置：B3F	說明：消防泡沫配管	位置：B3F	說明：電纜架修改
			
位置：3F	說明：空調管路防鏽處理	位置：3F	說明：空調系統配管
			
位置：5F	說明：空調面板配管	位置：7F	說明：給水配管
			
位置：8F	說明：電力系統穿線	位置：9F	說明：排水配管
			



力揚機電工程股份有限公司 施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

110年9月10日

星期五

位置： B3F	說明： 消防泡沫配管	位置： B2F	說明： 排水配管
			
位置： 5F	說明： 給水配管	位置： 5F	說明： 空調面板配管
			
位置： 5F	說明： 空調面板配管穿線	位置： 7F	說明： 透氣管路施作
			
位置： 9F	說明： 電力系統穿線	位置： 9F	說明： 排水吊管配管
			



力揚機電工程股份有限公司

施工日報表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

110年9月11日

星期六

位置： B3F	說明： 消防泡沫配管	位置： B1F	說明： 線架施作
			
位置： 1F	說明： 排水配管	位置： 7F	說明： 給水配管
			
位置： 2F	說明： 消防排煙風管施作	位置：	說明：
			



力揚機電工程股份有限公司

施 工 日 報 表

工程名稱：日月潭力麗酒店大館新建工程

填表日期

110年9月12日

星期日

位置：	B1F	說明：	排水配管	位置：	7F	說明：	給水配管
							
位置：	8F	說明：	給水配管	位置：	9F	說明：	排水滿水試驗
							